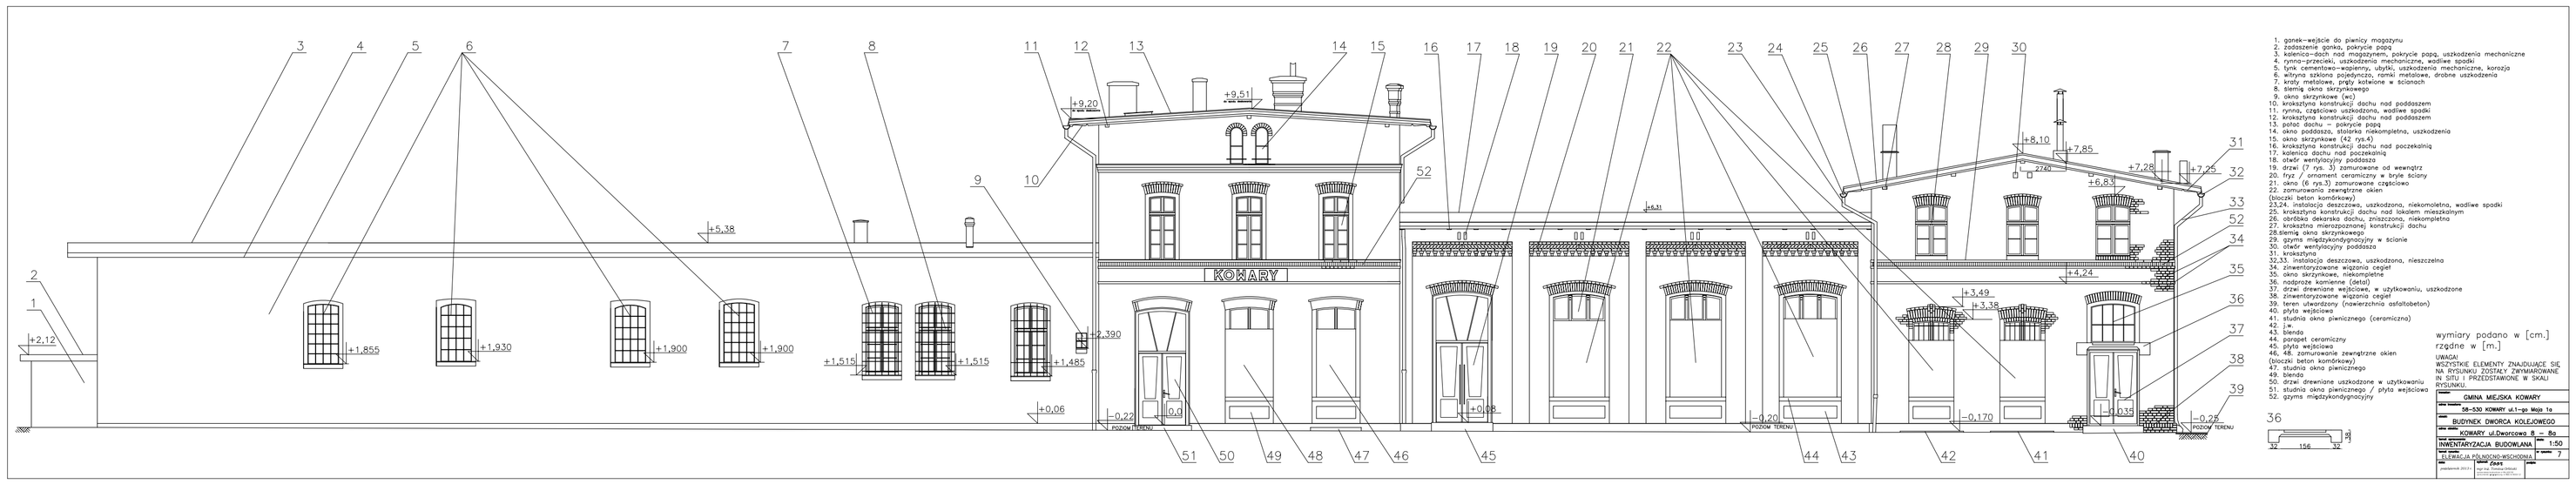
KOWARY
+9,51
+9,20
+8,10
+7,85
+7,28
+7,25
+6,83
+5,38
+4,24
+3,49
+3,38
+2,12
+1,855
+1,930
+1,900
+1,900
+1,515
+1,515
+1,485
+2,390
+0,06
+0,08
+0,08
-0,22
0,0
-0,20
-0,170
-0,19
-0,28
POZIOM TERENU
ZRUB
1. ganek–wejście do piwnicy magazynu
2. zadaszenie ganku, pokrycie papą
3. kalenica–dach nad magazynem, pokrycie papą, uszkodzenia mechaniczne
4. kalenica dachu nad poczekalnią, uszkodzenia mechaniczne
5. tynk cementowo–wapienny, otynki, uszkodzenia mechaniczne, korozja
6. witryna szklana pojedyncza, ramki metalowe, drobne uszkodzenia
7. kraty metalowe, pręty kotwione w ścianach
8. stemlą okna skrzynkowego
9. kominy murowane
10. konstrukcja (więźba dachowa) dachu nad poddaszem
11. rynna, częściowo uszkodzona, wadliwe spadki
12. konstrukcja konstrukcji dachu nad poddaszem
13. połać dachu – pokrycie papą
14. okno poddasza, stolarka niekompletna, uszkodzenia
15. okno skrzynkowe (42 rys.4)
16. kalenica dachu nad poczekalnią
17. kalenica dachu nad poczekalnią
18. otwór wentylacyjny poddasza
19. drzwi (7 rys. 5) zamurowane od wewnątrz
20. fryz / ornament ceramiczny w bryle ściany
21. okno (6 rys.3) zamurowane częściowo
22. zamurowanie zewnętrzne okien
23. stopy betonowe lub żelbetowe
23,24. instalacja deszczowa, uszkodzona, niekompletna, wadliwe spadki
25. konstrukcja konstrukcji dachu nad lokalem mieszkalnym
26. obróbki dekarskie dachu, zniszczona, niekompletna
27. konstrukcja mierzpoznanej konstrukcji dachu
28. kalenica dachu nad poczekalnią
29. gzyms międzykondygnacyjny w ścianie
30. otwór wentylacyjny poddasza
31. konsolyna
32,33. instalacja deszczowa, uszkodzona, nieszczelna
34. gzyms międzykondygnacyjny
35. okno skrzynkowe, niekompletne
36. nadproże kamienne (detal)
37. drzwi drewniane wejściowe, w użytkowaniu, uszkodzone
38. zinwentaryzowane wizania cegieł
39. teren utwardzony (nawierzchnia asfaltobeton)
40. płyta wejściowa
41. studnia okna piwnicznego (ceramiczna)
42. ław
43. blenda
44. parapet ceramiczny
45. płyta wejściowa
46. drzwi drewniane zewnętrzne okien (bloczki beton komórkowy)
47. studnia okna piwnicznego
48. blenda
50. drzwi drewniane uszkodzone w użytkowaniu
51. studnia okna piwnicznego / płyta wejściowa
52. gzyms międzykondygnacyjny
wymiary podano w [cm.]
rzędne w [m.]
UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU ZOSTAŁY ZINWENTARYZOWANE IN SITU I PRZEDSTAWIONE W SKALI RYSUNKU.
GMINA MIEJSKA KOWARY
58-530 KOWARY ul.1-go Maja 1a
BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
KOWARY ul.Dworcowa 8 – 8a
INVENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
ELEWACJE POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 6
Zaos
projektował: mgr inż. Tomasz Jarosz
sprawdził: mgr inż. Tomasz Jarosz
uprawnienia: 2011/L/00/DS/11 Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa

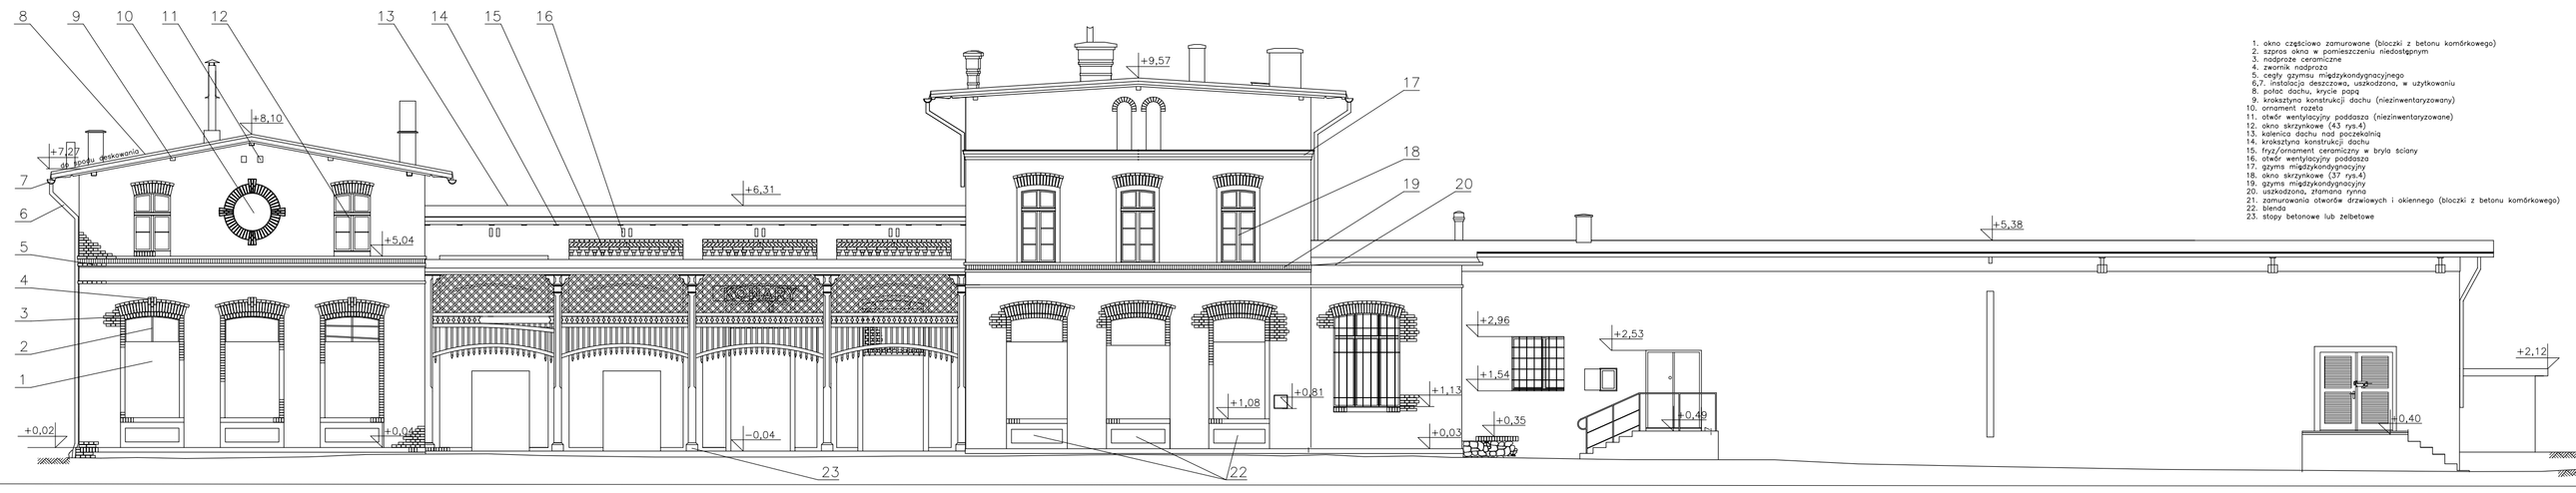
KOWARY
+9,57
+8,10
+7,87
+6,31
+5,38
+5,04
+2,96
+2,53
+2,12
+1,54
+1,13
+1,08
+0,81
+0,69
+0,40
+0,35
+0,03
+0,02
+0,06
-0,04
23
22
1. okno częściowo zamurowane (bloczki z betonu komórkowego)
2. okno (1 rys.3) częściowo zamurowane
3. nadproże ceramiczne
4. zwornik nadproża
5. cięgły gzymsu międzykondygnacyjnego
6,7. instalacja deszczowa, uszkodzona, w użytkowaniu
8. rynna, uszkodzona, brak
9. konstrukcja konstrukcji dachu (nieinwentaryzowany)
10. ornament rozetą
11. otwór wentylacyjny poddasza (nieinwentaryzowane)
12. okno skrzynkowe (43 rys.4)
13. kalenica dachu nad poczekalnią
14. konstrukcja konstrukcji dachu
15. fryz / ornament ceramiczny w bryle ściany
16. otwór wentylacyjny poddasza
17. gzyms międzykondygnacyjny
18. okno skrzynkowe (37 rys.4)
19. gzyms międzykondygnacyjny
20. uszkodzona, złamana rynna
21. zamurowania otworów drzwiowych i okiennego (bloczki z betonu komórkowego)
22. ław
23. stopy betonowe lub żelbetowe
F–F (rys.3)
skr.1:20
299
51
1212
468
517
166
123
wymiary podano w [cm.]
rzędne w [m.]
UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU ZOSTAŁY ZINWENTARYZOWANE IN SITU I PRZEDSTAWIONE W SKALI RYSUNKU.
GMINA MIEJSKA KOWARY
58-530 KOWARY ul.1-go Maja 1a
BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
KOWARY ul.Dworcowa 8 – 8a
INVENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
ELEWACJA WSCHODNIA 5
Zaos
projektował: mgr inż. Tomasz Jarosz
sprawdził: mgr inż. Tomasz Jarosz
uprawnienia: 2011/L/00/DS/11 Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa

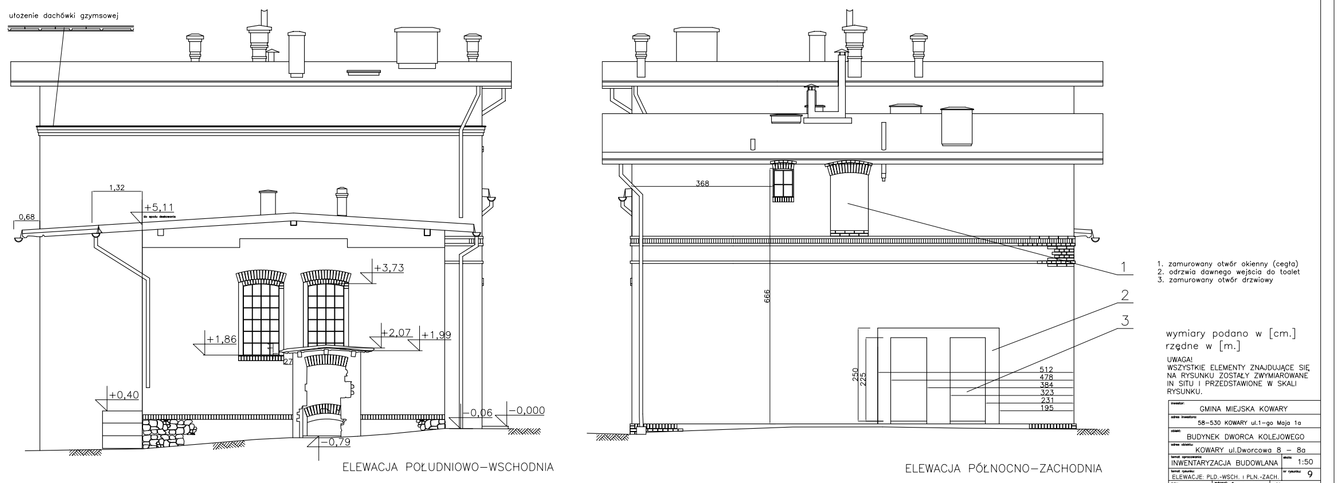
ułożenie dachówki: gzymsowej
1,32
0,68
+5,11
+3,73
+2,07
+1,99
+1,86
+0,40
-0,06
-0,000
-0,79
ELEWACJA POŁUDNIOWO–WSCHODNIA
368
666
250
325
512
478
343
251
195
1
2
3
ELEWACJA PÓŁNOCNO–ZACHODNIA
1. zamurowany otwór okienny (cegła)
2. odrzwia dawnego wejścia do toalet
3. zamurowany otwór drzwiowy
wymiary podano w [cm.]
rzędne w [m.]
UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU ZOSTAŁY ZINWENTARYZOWANE IN SITU I PRZEDSTAWIONE W SKALI RYSUNKU.
GMINA MIEJSKA KOWARY
58-530 KOWARY ul.1-go Maja 1a
BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
KOWARY ul.Dworcowa 8 – 8a
INVENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
ELEWACJE PŁD.-WSCH. I PÓŁN.-ZACH. 9
Zaos
projektował: mgr inż. Tomasz Jarosz
sprawdził: mgr inż. Tomasz Jarosz
uprawnienia: 2011/L/00/DS/11 Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa

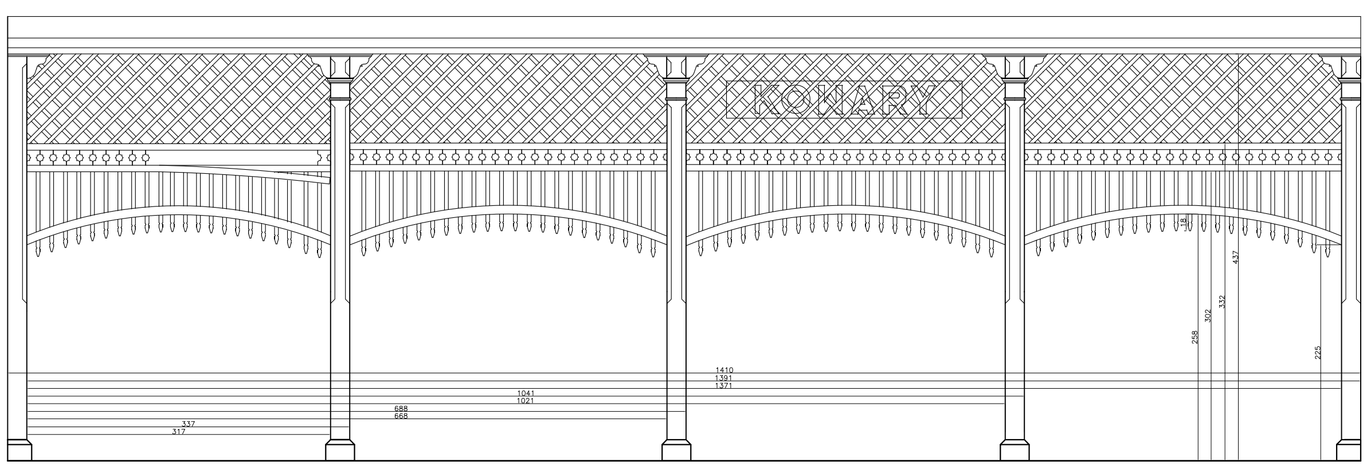
KOWARY
1450
1391
1371
1041
1021
688
668
337
317
437
332
302
258
225
wymiary podano w [cm.]
rzędne w [m.]
UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU ZOSTAŁY ZINWENTARYZOWANE IN SITU I PRZEDSTAWIONE W SKALI RYSUNKU.
GMINA MIEJSKA KOWARY
58-530 KOWARY ul.1-go Maja 1a
BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
KOWARY ul.Dworcowa 8 – 8a
INVENTARYZACJA BUDOWLANA 1:20
WIATA W ELEWACJI PŁD.-ZACH. 10
Zaos
projektował: mgr inż. Tomasz Jarosz
sprawdził: mgr inż. Tomasz Jarosz
uprawnienia: 2011/L/00/DS/11 Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa