


SCHEMAT MONTAŻOWY  
WPIĘCIA KASKADOWEGO PRZYKANALIKA

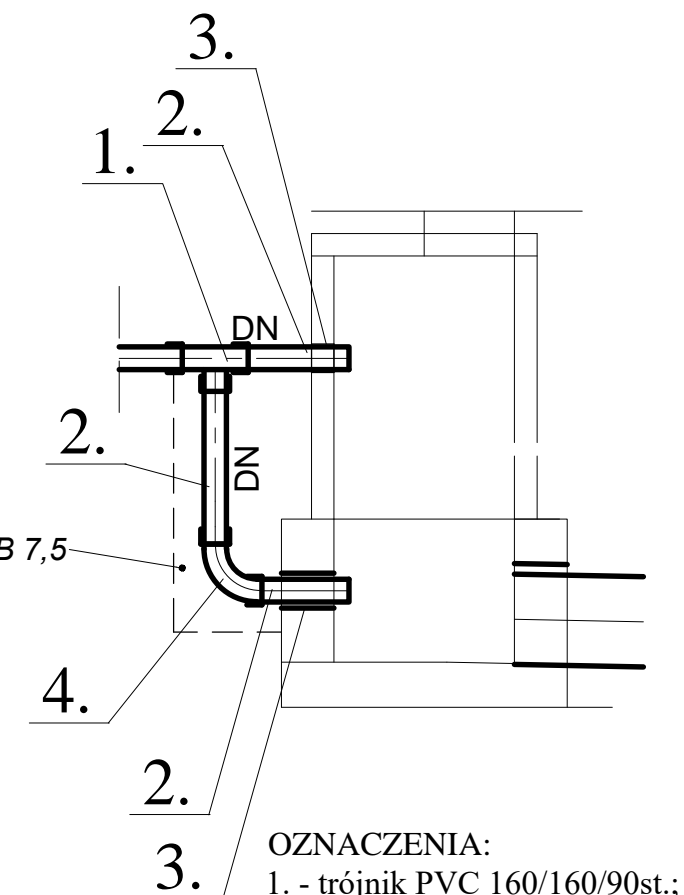

- OZNACZENIA:
1. - trójnik PVC 160/160/90st.;
  2. - prostka PVC 160;
  3. - tuleja ochronna 191/150;
  4. - kolano PVC DN150/87st;

**WARTOŚCI RZĘDNYCH POSZCZEGÓLNYCH  
ELEMENTÓW - PATRZ STOSOWNE  
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE  
W OPISIE TECHNICZNYM.**

Stadium	Zadanie <b>PRZEBUDOWA ULIC: SŁONECZNEJ, BIELARSKIEJ, MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI I BIELARSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>					
Nr tomu	Temat opracowania <b>Kanalizacja deszczowa</b>					
	Tytuł rysunku <b>Wpięcie przykanalika przez studnię</b>					
Branża						
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant br. sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW			
Nr projektu	Skala	Data		Nr egz.	Nr rys.	
<b>1</b>	<b>1 : 50.</b>	<b>16.10.2017</b>				
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
<b>PW</b>				<b>0</b>	<b>03S</b>	<b>00</b>