



WOK.271.1.2026

Kowary, 02 lutego 2026r.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miejski w Kowarach

1. Opis przedmiotu zamówienia

Urząd Miejski w Kowarach zaprasza do składania ofert na **dostawę, montaż oraz uruchomienie** urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach administracyjnych. Zamówienie obejmuje:

- dobór odpowiednich kompensatorów na podstawie przeprowadzonych pomiarów,
- instalację urządzeń zgodnie z zaleceniami technicznymi,
- zabezpieczenie i integrację urządzeń z istniejącą instalacją elektryczną.

2. Miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie dotyczy dwóch budynków Urzędu Miejskiego w Kowarach:

- **Budynek A** – zastosowanie **pasywnego układu kompensacji mocy biernej**
- **Budynek B** – zastosowanie **aktywnego kompensatora mocy biernej**

3. Wymagania techniczne

Budynek A – kompensacja pasywna:

Na podstawie wykonanych pomiarów zaproponowano zastosowanie zestawu dławików kompensacyjnych sterowanych czasowo:

- **dławik trójfazowy 1,5 kVAr** załączony na stałe,
- **dławik jednofazowy 0,2 kVAr** w fazie L3,
- **dławik trójfazowy 1,25 kVAr** załączany zegarem w godzinach 7:00–16:00.

Dławiki powinny być montowane **we wnęce obok rozdzielnic głównej**. W celu poprawy wentylacji wymagane jest wykonanie kratki nawiewnych i wywiewnych oraz montaż wentylatora mechanicznego. Zabezpieczenia elektryczne powinny być umiejscowione w rozdzielnicie głównej lub bezpośrednio przy dławikach.

Budynek B – kompensacja aktywna:

Do kompensacji mocy biernej w budynku B należy zastosować **aktywne urządzenie kompensacyjne o mocy 10 kVAr**.

- Montaż powinien być wykonany **nad rozdzielnicą główną w przedsionku**.
- Kompensator musi być wyposażony w przekładniki **50/5A**.
- Skrzynkę urządzenia należy wyposażyć w **zamki patentowe**.
- Zasilanie urządzenia należy doprowadzić z **bloku rozdzielczego rozdzielnic głównej**.

4. Warunki realizacji i możliwe modyfikacje

- Wykonawca może, w uzgodnieniu z zamawiającym, **zmienić lokalizację oraz rodzaj**

kompensatorów, jeśli byłoby to zasadne technicznie i ekonomicznie.

- Na potrzeby sporządzenia oferty **zamawiający może udostępnić wyniki przeprowadzonych pomiarów**, aby umożliwić dostawcom dokładne dostosowanie parametrów urządzeń do specyficznych warunków budynku.

5. Termin realizacji

Montaż oraz uruchomienie urządzeń powinno być wykonane **w ciągu 30 dni od podpisania umowy.**

6. Kryteria wyboru wykonawcy

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- **Cena (waga 60%)**
- **Gwarancja (waga 40%)**

Wzór oceny oferty:

Ocena oferty = (Ocena ceny × 60%) + (Ocena gwarancji × 40%)

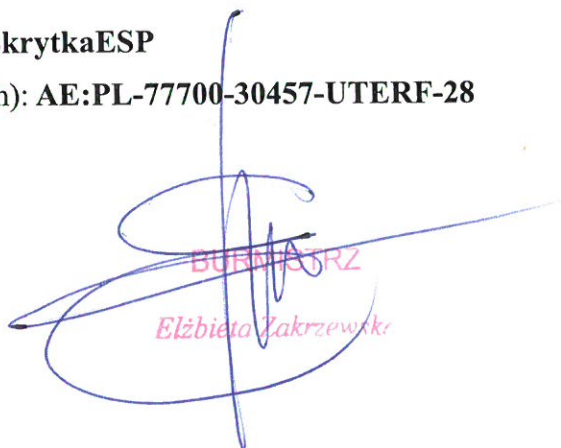
Gdzie:

- **Ocena ceny** = (Najniższa oferowana cena ÷ Cena oferty) × 100
- **Ocena gwarancji** = (Okres gwarancji oferty ÷ Najdłuższy oferowany okres gwarancji) × 100

7. Czas i miejsce składania ofert:

Oferty można składać do dnia **16 lutego 2026r.** do godziny **15:30** osobiście w **Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kowarach u. 1 Maja 1a** lub przesłać na:

- maila: **bok@kowary.pl**,
- elektroniczną skrzynkę podawczą: **/fw351fy5s7/SkrytkaESP**
- skrzynkę e-Doręczeń (Urząd Miejski w Kowarach): **AE:PL-77700-30457-UTERF-28**


BURMISTRZ
Elżbieta Zakrzewka


Sprawę prowadzi
Izabela Górczyk
telefon 75 64 39 230
e-mail: izabela.gorczyk@kowary.pl